

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK-OVŽP-5526/2020-1115/2020-Kř

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Křížek linka: 361

Email: vlastimil.krizek@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 231.2 skart. zn.: A/20

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 1

Rychnov nad Kněžnou, dne 27. března 2020

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně (vrtané studny SH-1) na pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou.

D 464 461 258

OBEC Skuhrov nad Bělou	Spis. znak
Datum doručení: 27-03-2020	Skart. znak
Číslo jednací:	Skart. číslo
	Poč. listů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád):

s t a n o v u j e

podle § 30 odst. 1 vodního zákona, ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje:

vrtané studny SH-1, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Skuhrov nad Bělou, na části pozemku parc.č. 277/1, o výměře cca 25 m² (pozemek ve tvaru čtverce kolem vrtané studny SH-1 rozměru cca 5 x 5 m) v katastrálním území Skuhrov nad Bělou.

- číslo hydrogeologického rajonu 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice
- č. hydrogeologického pořadí – 1-02-03-0291-0-00 v povodí Ještětického potoku

a to bez časového omezení.

Účel stanovení ochranného pásma:

Ochrana vodního zdroje – vrtané studny SH-1, která bude využívána k odběru podzemní vody pro zásobování stávajícího zemědělského objektu pitnou vodou.

Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje – SH-1

- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;
- zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody.
- výkopové práce v souvislosti s případnou údržbou jímacího objektu a jeho zařízení lze provádět jen v minimálním nezbytném rozsahu a po předchozí konzultaci s hydrogeologem z důvodu rizika porušení celistvosti a těsnosti manipulační šachty, jejího zásypu resp. kvarterního pokryvu v bezprostřední blízkosti jímacího objektu

Nařízená technická opatření ve stanoveném ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje vrtané studny SH-1

- Místo jímání bude upraveno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení nebo znečištění vodního zdroje a bude zabezpečen vstup do manipulační šachty.
- U vodního zdroje bude informativní tabule o stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně.
- Zatravněná plocha pásma bude upravována sečením a odklizením travní hmoty v minimální četnosti 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o námitkách

Žádné námitky proti návrhu opatření obecné povahy nebyly na Městském úřadu v Rychnově nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ani při veřejném projednání návrhu dne 20.3.2020, uplatněny.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 21. února 2020 žádost společnosti FARMA BROCNÁ s.r.o., Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou, IČO: 609 13 436 (zastoupené na základě plné moci: m-ICE s.r.o., Miroslavou Vydrovou, adresa pro doručování: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1), o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1, na části pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou.

Navrhované ochranné pásmo I. stupně pro vrtanou studnu SH-1 se nachází na pozemku parc. č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou, o výměře cca 25 m², zaujímá část tohoto pozemku ve tvaru čtverce kolem vrtu SH-1 rozměru cca 5 x 5 m, v současné době je již zrealizováno oplocení.

Ochranné pásmo bylo zaměřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Krskem, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, v prosinci 2019 pod č. 97/2019.

Žádost o stanovení ochranného pásma byla doložena odborným podkladem zpracovaným společností Ochrana podzemních vod s.r.o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 6, IČO: 267 50 066 (RNDr. Milan Novák, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1705/2003) ze dne 7.4.2019, č. zakázky B 9017.

Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1 na části pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou, bylo veřejnou vyhláškou - „Oznámením o projednání návrhu“ vydaným Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou, odborem výstavby a ŽP, pod č.j.: MURK-OVŽP-5708/2020-1115/2020-Kř ze dne 24.2.2020, určeno na den 20.3.2020 v areálu společnosti FARMA BROCNÁ s.r.o., v Hrašticích. Návrh opatření obecné povahy se stanoveným termínem veřejného projednání byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou a Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou i na elektronické úřední desce a to po dobu 15 dní.

V rámci veřejného projednání předloženého návrhu na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1 na části pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou, které se konalo dne 20.3.2020, bylo možno se seznámit s rozsahem ochranného pásma i s návrhem omezení činností v ochranném pásmu a technickými opatřeními. Ke dni veřejného projednání, při něm, ani ve stanovené lhůtě, nebyly uplatněny žádné připomínky ani námítky.

Proto je možno vydat toto opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1 v uvedeném rozsahu.

Poučení účastníků:

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení vyhlášky na úřední desce. Proti opatření obecné povahy nelze podat dle § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek



Ing. Vlastimil Křížek
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Datum nabytí účinnosti opatření: 15. 4. 2020

Příloha:

Ochranné pásmo vodního zdroje SH-1

Rozdělovník:

1. FARMA BROCNÁ s.r.o., Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou (doručuje se: m-ICE s.r.o., Miroslava Vydrová, Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1)
2. Obec Skuhrov nad Bělou, č.p. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou


Ostatním účastníkům se doručuje formou veřejné vyhlášky

Dotčené orgány :


1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)
2. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou, č.p. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)

Vyvěšeno: 27.3.2020

Sejmuto:



Razítko, podpis:

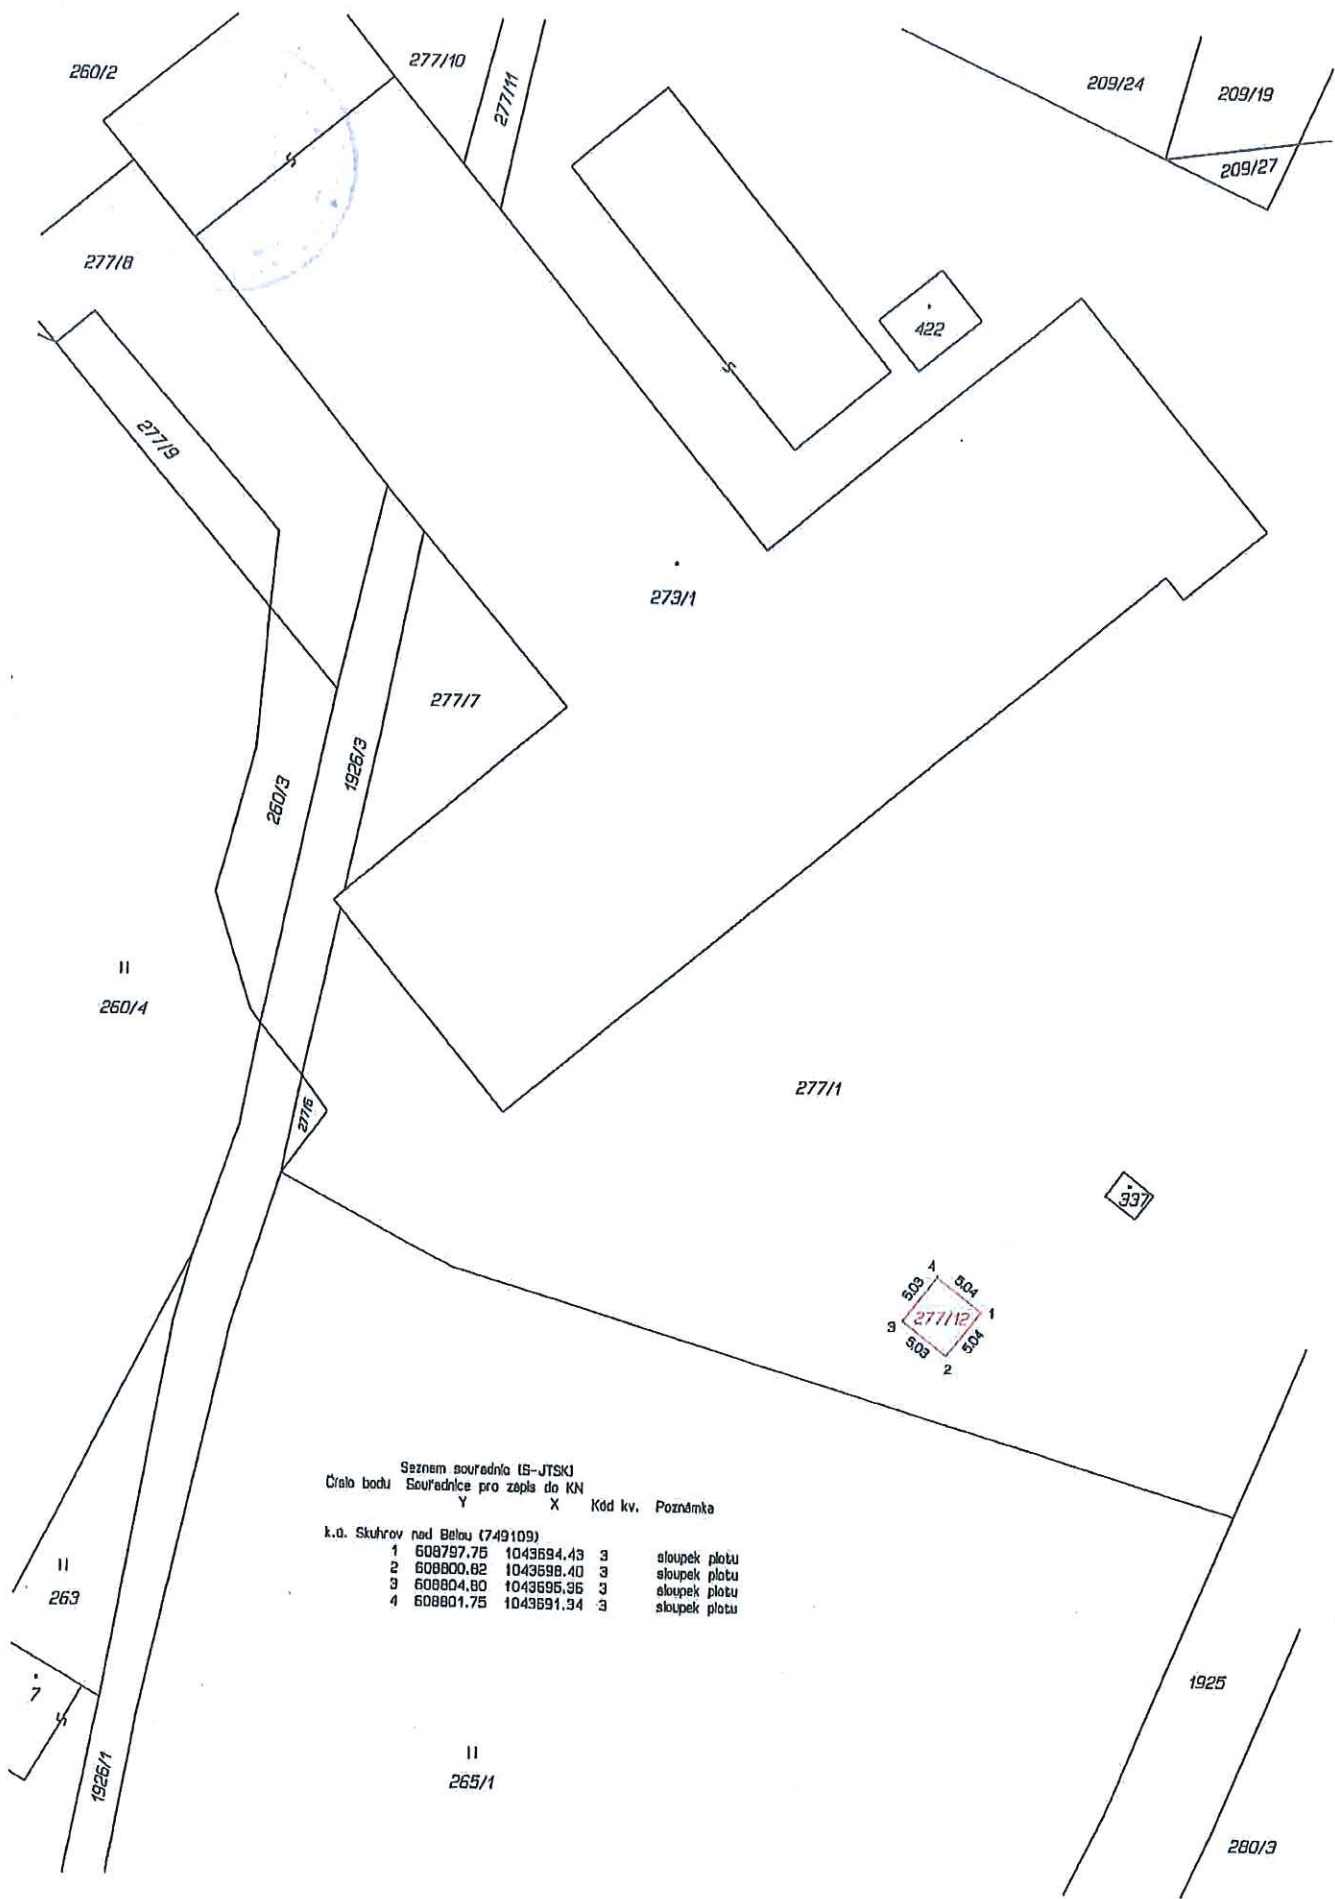

Seznam souřadnic (S-JTSK)
 Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN

	Y	X	Kód kv.	Poznámka
k.o. Skuhrov nad Bělou (749109)				
1	608797.75	1043694.43	3	sloupek plotu
2	608800.82	1043698.40	3	sloupek plotu
3	608804.80	1043695.95	3	sloupek plotu
4	608801.75	1043691.94	3	sloupek plotu